



*Divisione Servizio Idrico Integrato
Area Operativa Acqua Potabile*

LOTTO I (NOR ANCONA):

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PUNTI FORNITURA ACQUA ALLE UTENZE CONSISTENTE NELLA MODIFICA ALLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E SOSTITUZIONE GRUPPO DI MISURA CON DIAMETRO Dn 15 PER IL SOLO COMUNE DI ANCONA E CON DIAMETRO >Dn15 PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI GESTITI DALLA VIVA SERVIZI SPA

Comune di ANCONA e Comuni AATO2

**SCHEMA TIPO
INSTALLAZIONE PUNTO FORNITURA**

Elaborato N°

9

DATA 03.11.2020

VIVA Servizi S.p.a.

Sede legale:

Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona

Presidenza, Direzione ed Uffici:

Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino) - Fax 0712893.270

P. IVA e C.F. 02191980420

Capitale Sociale: € 55.676.573,00


IL PROGETTISTA
VIVA Servizi S.p.a.
P.I. Moreno Fedeli

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
VIVA Servizi S.p.a.
AREA OPERATIVA
ACQUA POTABILE
Ing. Giacomo Balzani


SCHEMA TIPO INSTALLAZIONE PUNTO FORNITURA ESISTENTE NEI COMUNI DI VIVASERVIZI



SITUAZIONE FUTURA

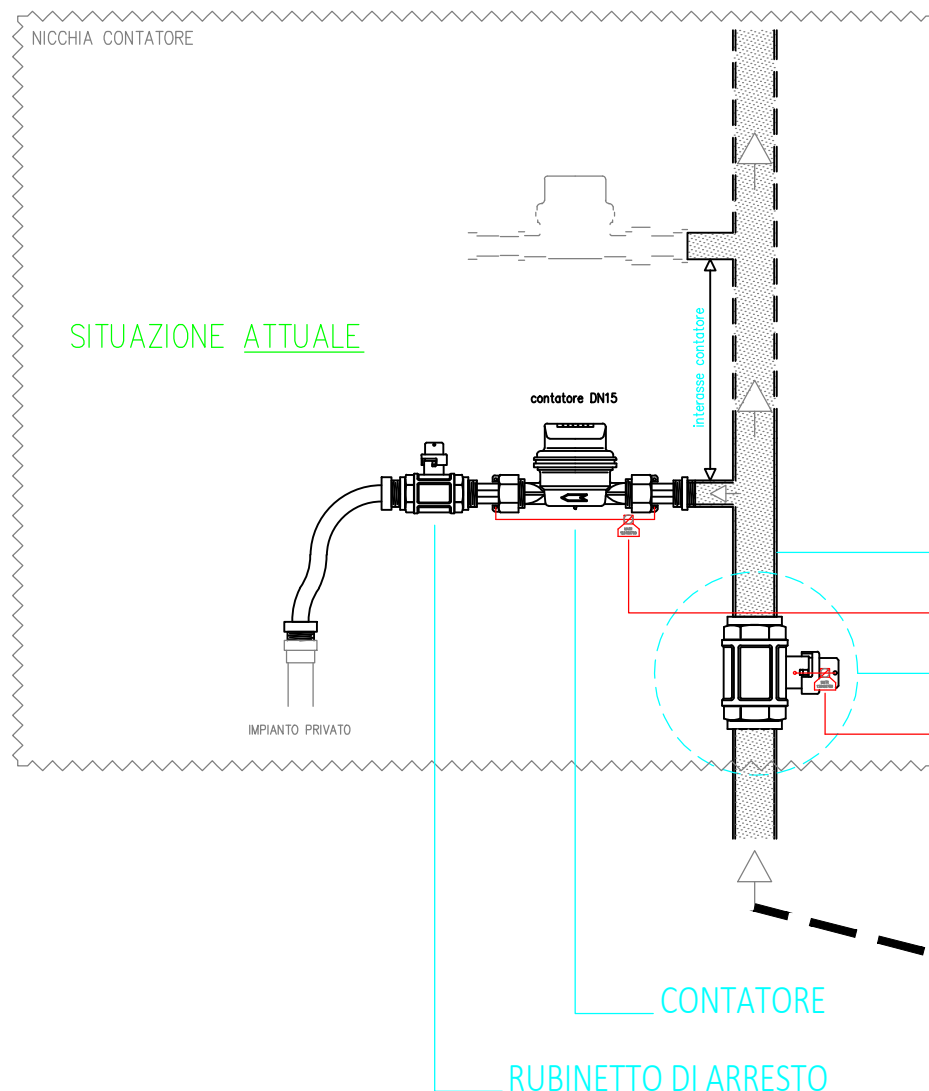

SITUAZIONE ATTUALE

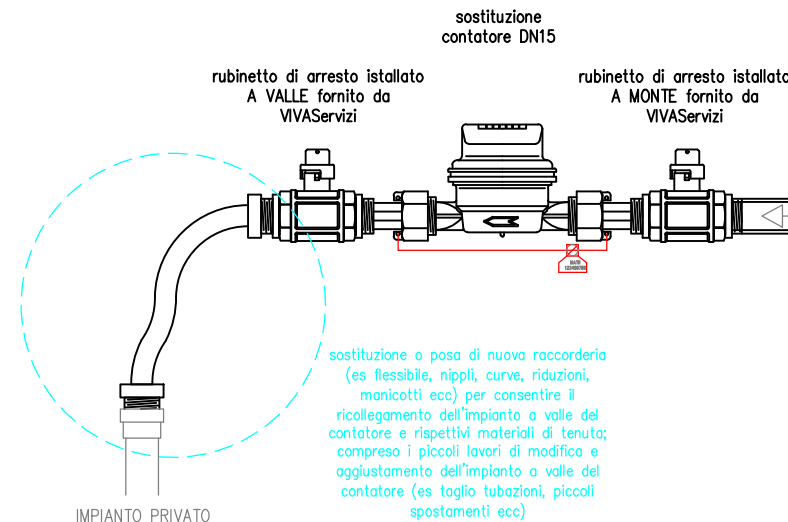

BATTERIA CONTATORI

SIGILLO MULTISERVIZI (sigillatura tipo)

VALVOLA CHIUSURA UTENZA (su rastrelliera) - 1° ipotesi

SIGILLO MULTISERVIZI (sigillatura tipo)

VALVOLA STRADALE UTENZA - 2° ipotesi

